


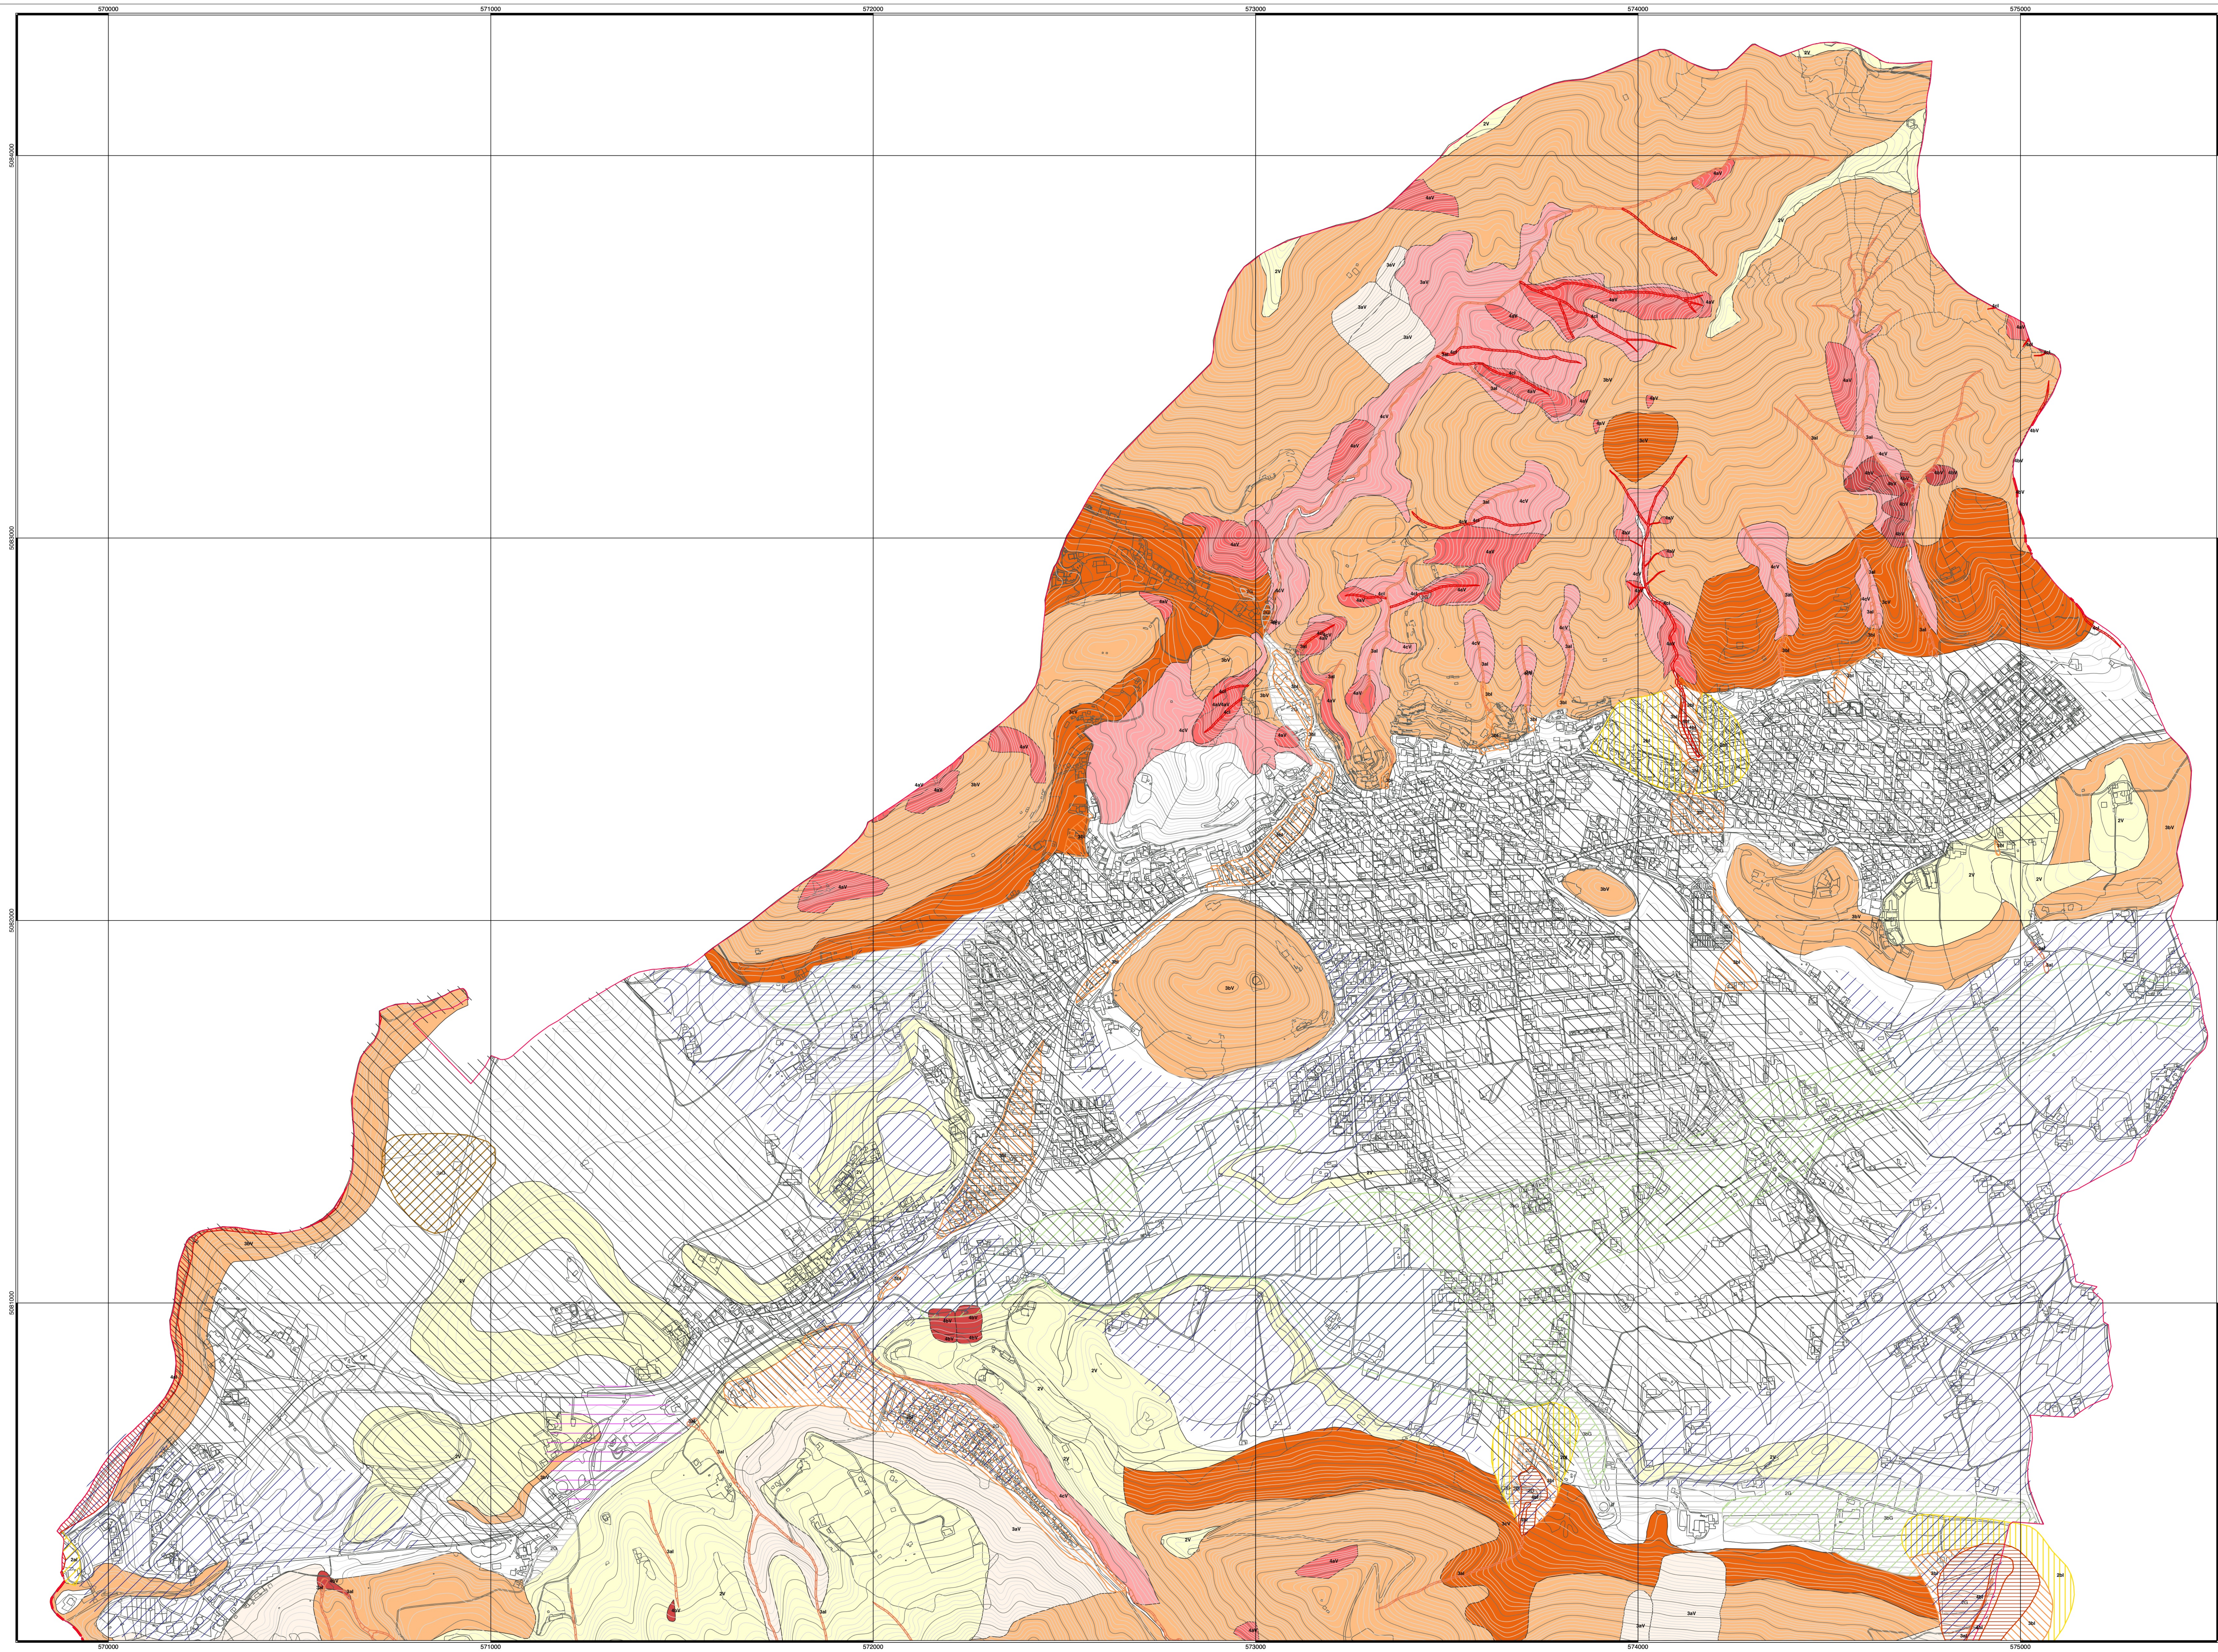

LEGENDA

Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità dei versanti "V"

- 4aV
- 4bV
- 4cV
- 4dV
- 4eV
- 3aV
- 3bV
- 3cV
- 2V

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche "G"

- 3aG
- 3bG
- 2G

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico "I"

- 4aI
- 4bI
- 4cI
- 3aI
- 3bI
- 2aI
- 2bI

Fattore di amplificazione sismica 0,1-0,5 s - amplificazione litologica e geometriche Z4

- FAC < FAC (Cat. B) - l'applicazione dello spettro di categoria B è sufficientemente cautelativa rispetto ai potenziali fenomeni di amplificazione litologica.
- FAC > FAC (Cat. B) - l'applicazione dello spettro di categoria B è insufficiente rispetto ai potenziali fenomeni di amplificazione litologica; in fase progettuale si potrà applicare la categoria di suolo superiore C o analisi sismica di 3° livello
- FAC > FAC (Cat. C) - l'applicazione dello spettro di categoria C è insufficiente rispetto ai potenziali fenomeni di amplificazione litologica; in fase progettuale si potrà applicare la categoria di suolo superiore D o analisi sismica di 3° livello



COMUNE DI CLUSONE
PROVINCIA DI BERGAMO

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AI SENSI DELLA D.G.R. XI/6314/2022, DELLA D.G.R. XI/6702/2022 E DELLA D.G.R. XI/7564/2022

ELABORATO


CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

TAVOLA: 10a

SCALA: 1:5.000

DATA: Agosto 2023

IL TECNICO

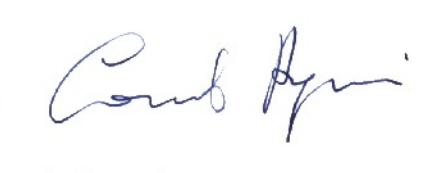

Dott. Carlo Reguzzi

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA

Via Venturolo, 2 - 24121 Milano (MI) - Tel. 02 58 58 22

reguzzi@reguzzi.it - reguzzi@pec.it