




C. Piersigilli
& Associati

Tel. 071.9174288 | Via Abruzzi, 3
60015 Falconara Marittima (AN)

mail: info@studiopiersigilli.it - C.F./P.IVA: 02321340420

COMMITTENTE:			
Organizzazione Produttori Pesce Azzurro Soc. Coop.			
LOCALITA':			
ANCONA - Molo Mandracchio, snc			
DATA:	PROGETTO:		TAV:
12/2024	Richiesta nuova concessione demaniale ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. dell'area demaniale di complessivi mq. 25,50 allo scopo di utilizzare una linea fognaria per allaccio alla fogna pubblica per il mercato del pesce azzurro e manufatto Q.E.		08
REV:	SCALA:		
	1:1000/500		
DESCRIZIONE:			
INDIVIDUAZIONE CATASTALE AREA DEMANIALE, VISTA AEREA E ARMADIO Q.E.			
IL COMMITTENTE:		IL PROGETTISTA	
		Dott. Ing. Cesare Piersigilli Ord. Ingg. AN - n.1444	
LE IMPRESE		ENTE COMPETENTE	
IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' DELLO STUDIO TECNICO, LO STUDIO TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE			
N.B. : DEL PRESENTE DISEGNO E' VALIDA SOLAMENTE LA COPIA A REVISIONE MAGGIORE			

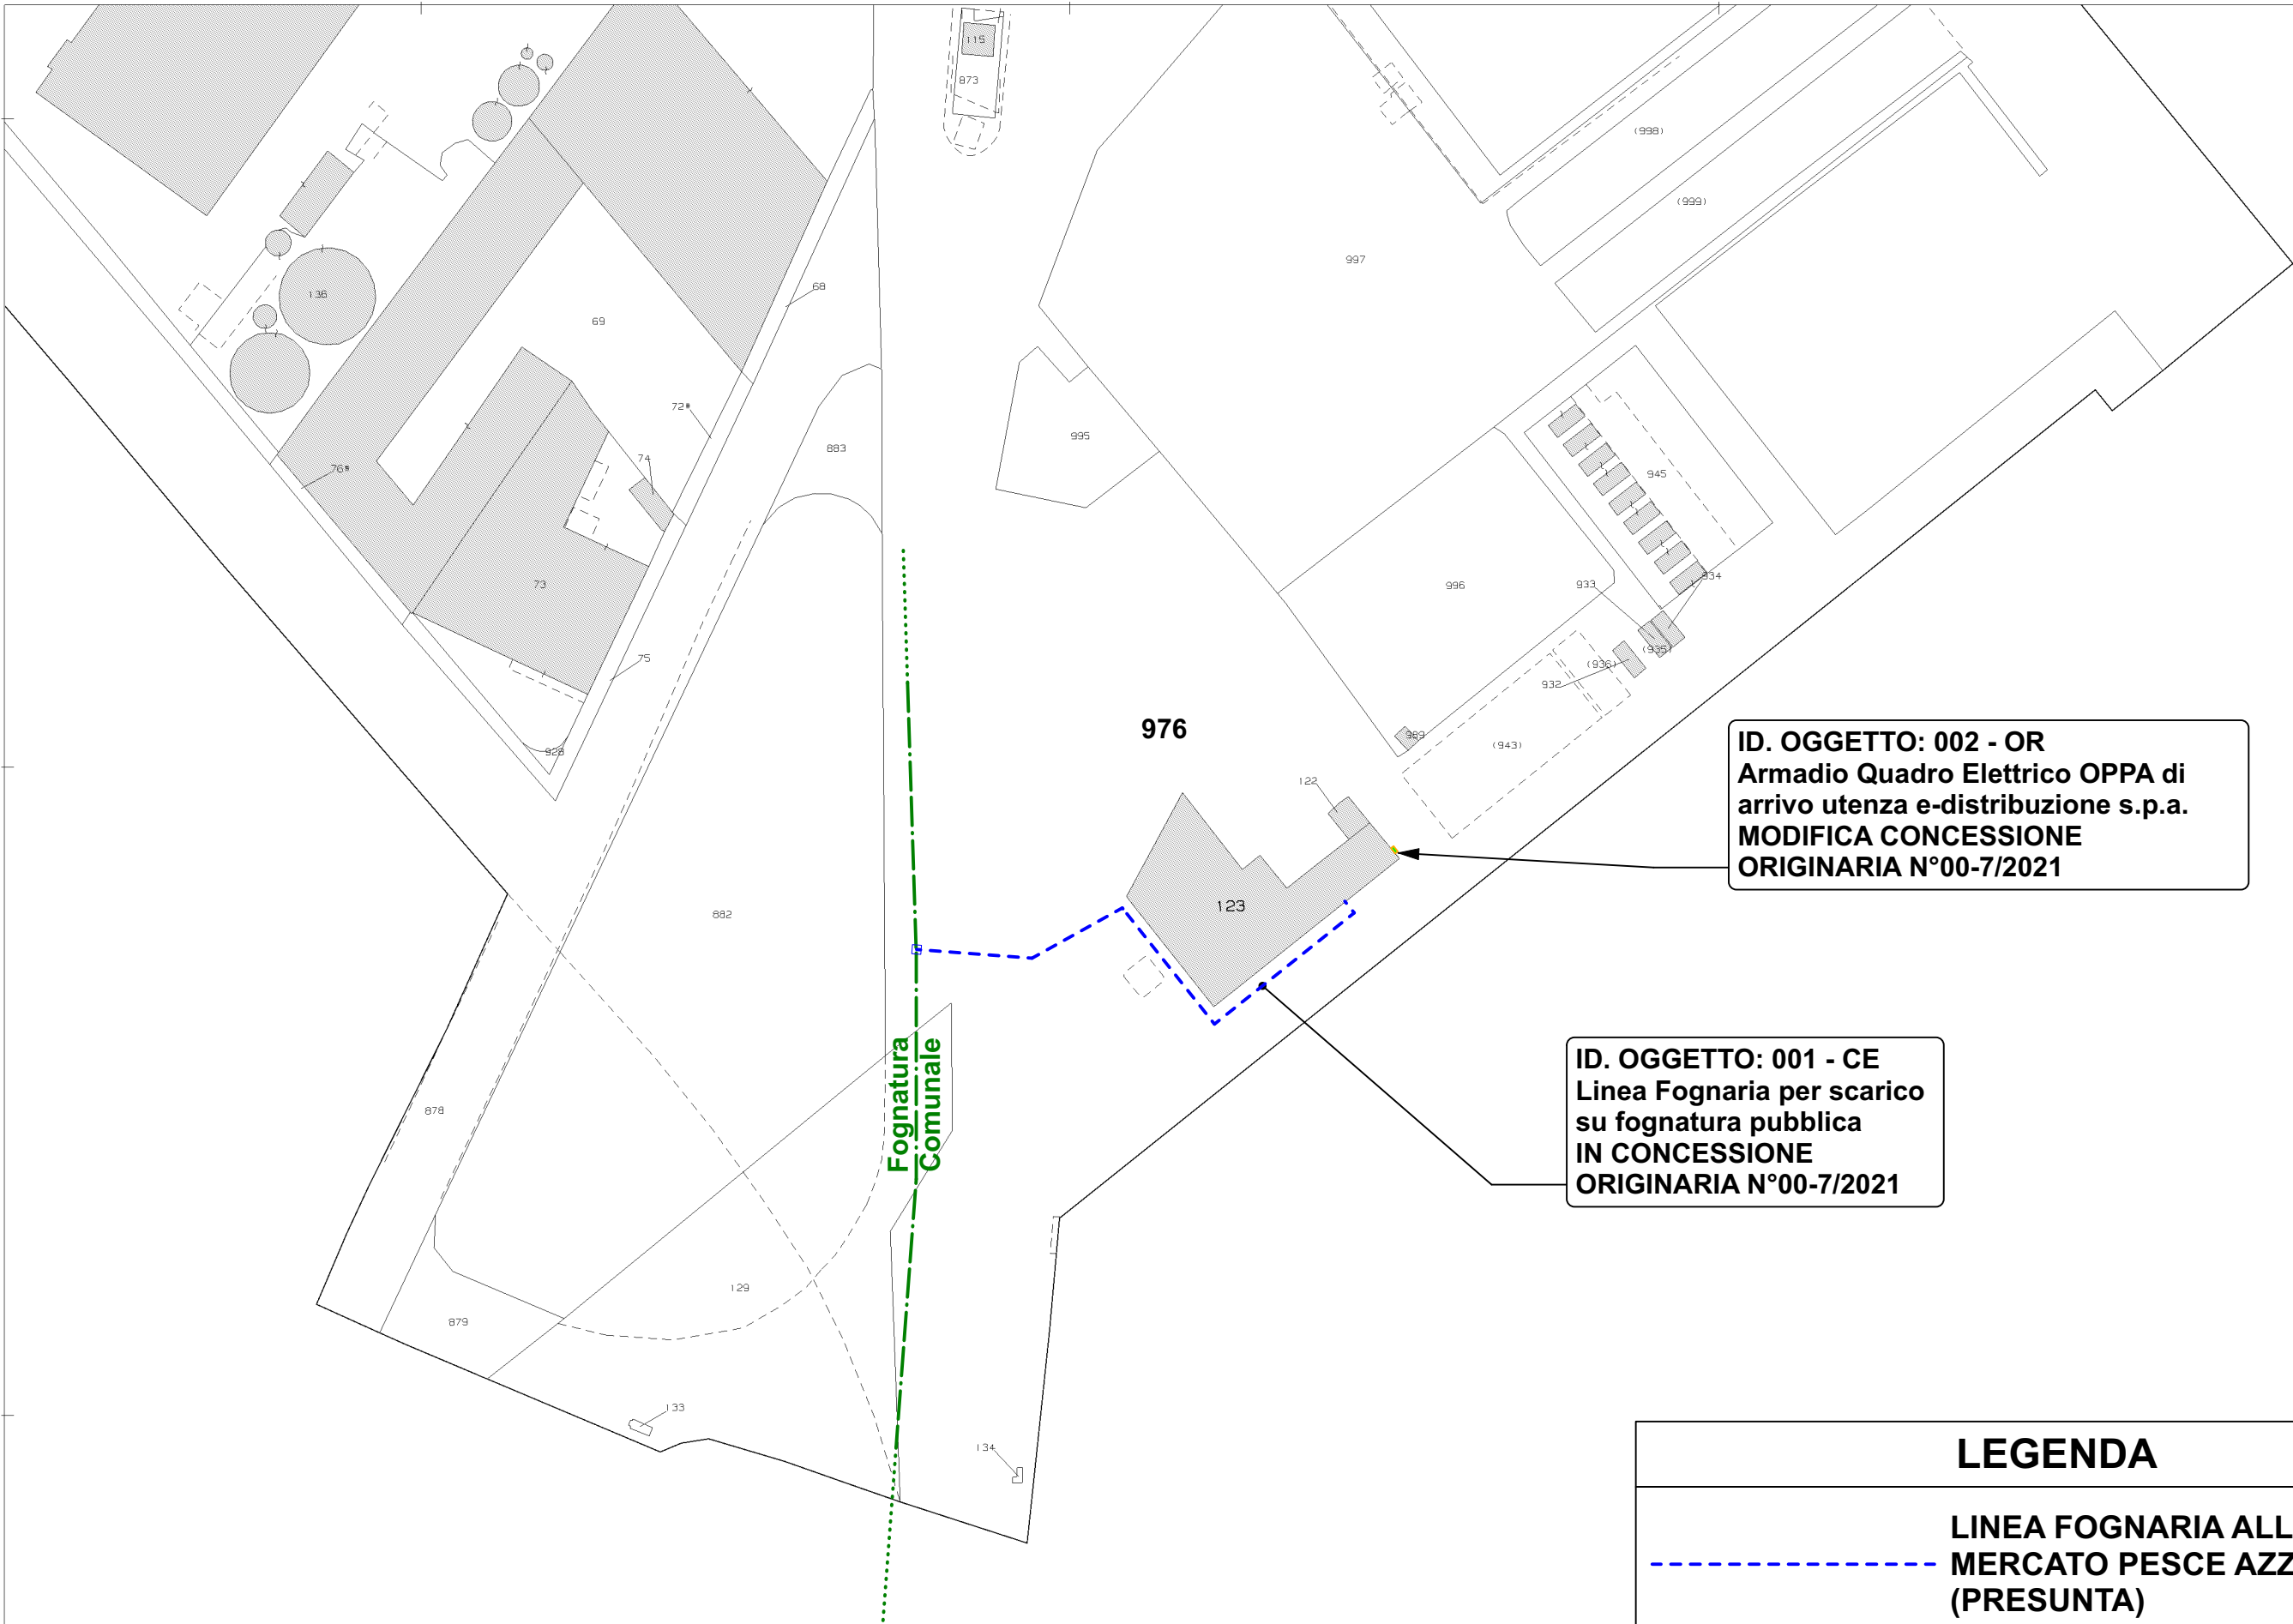

ID. OGGETTO: 002 - OR
Armadio Quadro Elettrico OPA di
arrivo utenza e-distribuzione s.p.a.
MODIFICA CONCESSIONE
ORIGINARIA N°00-7/2021

ID. OGGETTO: 001 - CE
Linea Fognaria per scarico
su fognatura pubblica
IN CONCESSIONE
ORIGINARIA N°00-7/2021

LEGENDA

- LINEA FOGNARIA ALLACCIO
MERCATO PESCE AZZURRO
(PRESUNTA)
- .-.-.- FOGNATURA COMUNALE
(PRESUNTA)

INDIVIDUAZIONE CATASTALE

N=4830200

E=2399000

1 Particella: 123

INDIVIDUAZIONE VISTA AEREA

LEGENDA

LINEA FOGNARIA ALLACCIO
MERCATO PESCE AZZURRO
(PRESUNTA)

FOGNATURA COMUNALE
(PRESUNTA)

976


ID. OGGETTO: 002 - OR
Armadio Quadro Elettrico OPPA di
arrivo utenza e-distribuzione s.p.a.
MODIFICA CONCESSIONE
ORIGINARIA N°00-7/2021

ID. OGGETTO: 001 - CE
Linea Fognaria per scarico
su fognatura pubblica
IN CONCESSIONE
ORIGINARIA N°00-7/2021

Fognatura
Comunale

PLANIMETRIA ARRIVO UTENZA ELETTRICA OPPA - Scala 1:250


UBICAZIONE ARMADIO Q.E.

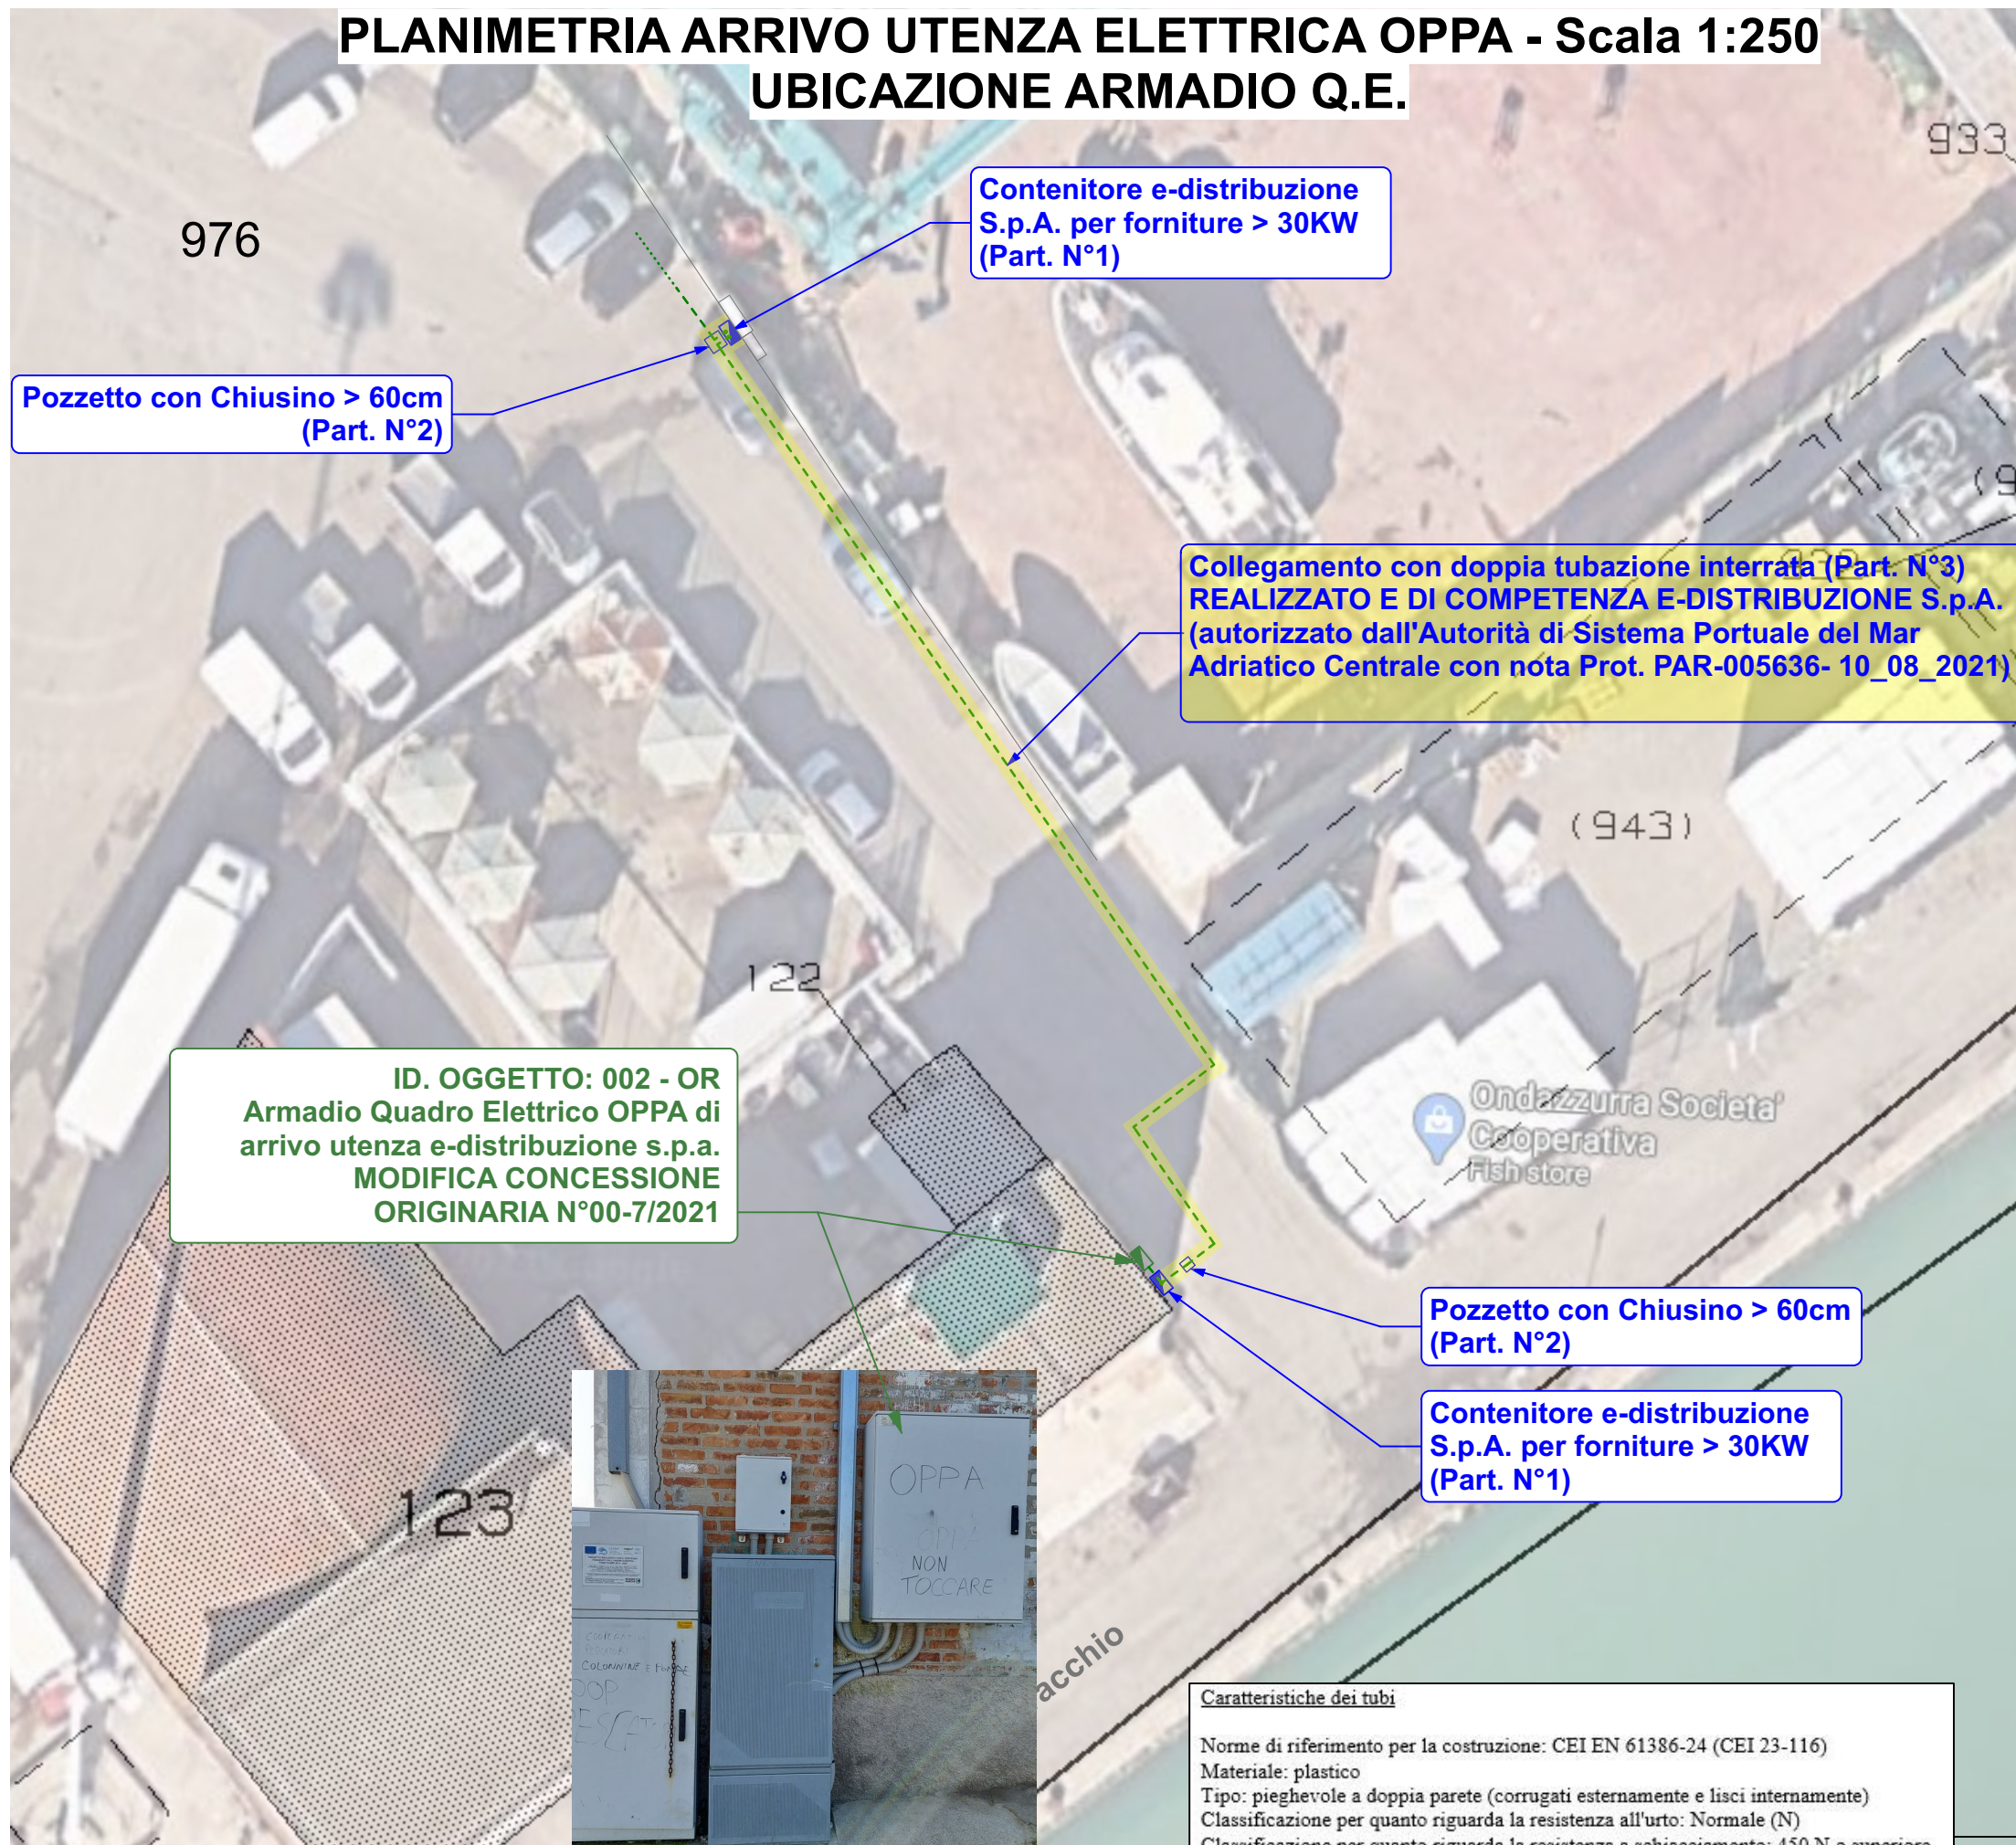


PARTICOLARE 1
Contenitore Per Forniture > 30kw



PARTICOLARE 2
Chiusino Pozzetto > 60cm

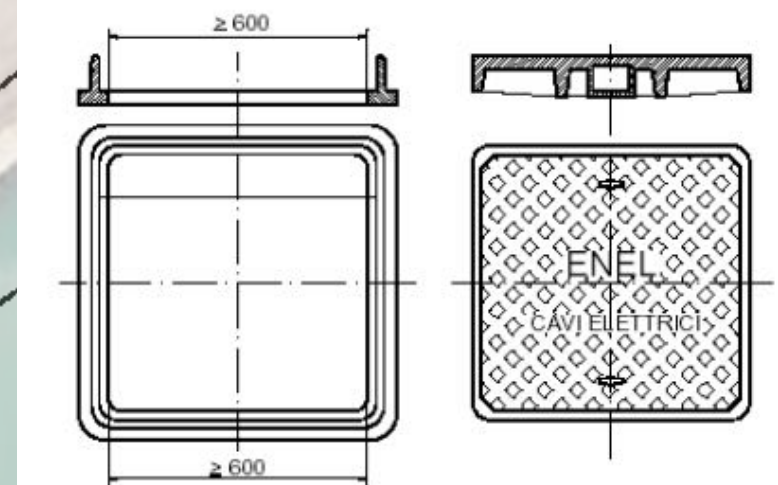

PARTICOLARE 3
Posa doppia tubazione collegamento

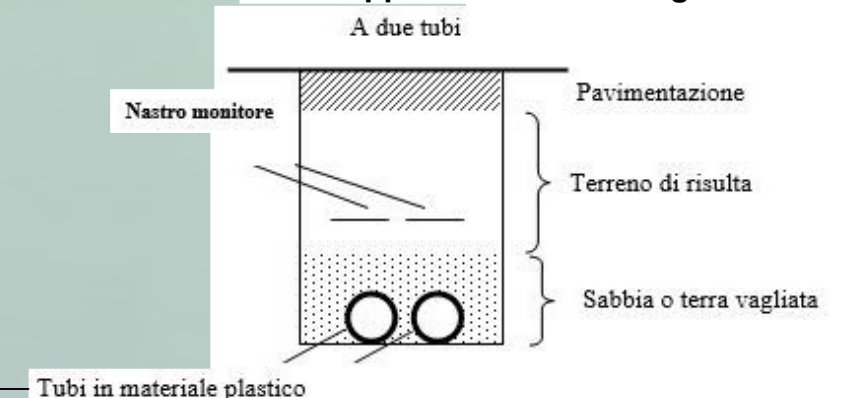

Caratteristiche dei tubi

Norme di riferimento per la costruzione: CEI EN 61386-24 (CEI 23-116)
Materiale: plastico
Tipo: pieghevole a doppia parete (corrugati esternamente e lisci internamente)
Classificazione per quanto riguarda la resistenza all'urto: Normale (N)
Classificazione per quanto riguarda la resistenza a schiacciamento: 450 N o superiore
Diametro nominale (esterno): 125 mm, o inferiore se per posa incassata