


LEGENDA

- APPARECCHIO TIPO 02 I-TRON ZERO 505 76.7 W O SIMILARE
Palo HT = 9m CON PLINTO ALLA BASE TIPO PLP112 SPECIAL VIBRO O SIMILARE
- APPARECCHIO TIPO 03 I-TRON ZERO STW 76.7 W O SIMILARE Palo HT = 9m COLLEGATO ALLA STRUTTURA DEL PONTE CON IDONEO ELEMENTO
- APPARECCHIO TIPO 01 I-TRON ZERO STW 100W O SIMILARE
Palo HT = 9m, sbalzo = 1.5 m, CON PLINTO ALLA BASE TIPO PLP112 SPECIAL VIBRO O SIMILARE
- APPARECCHIO TIPO 04 I-TRON ZERO 505 230.1 W O SIMILARE
Palo TPO HT = 9m CON PLINTO ALLA BASE TIPO PLP112 SPECIAL VIBRO O SIMILARE
- POZZETTO DI NUOVA INSTALLAZIONE SEZ. 50x50x20 cm CON CHIUSINO CARABILE IN GHISA C MAGGIORE O UGUALE DI 250. COMPLETO DI DISPENSORE A CROCE SEZ. 50x50x25 mm H=15 mt SUL PONTE IL POZZETTO E' 300x300 CM IL DISPENSORE E' SOLO ORIZZONTALE
- POZZETTO DI SFRAGGIO E DI TERRA PASSANTE SEZ. 50x50x50 cm CON CHIUSINO IN GHISA C MAGGIORE O UGUALE DI 250. SUL PONTE IL POZZETTO E' 300x300 CM CON CHIUSINO IN GHISA C MAGGIORE O UGUALE DI 250. SUL PONTE IL POZZETTO HA ALTEZZA 20 CM
- Cu 1x50 mmq POSATA A 0.5 mt DA p.d.c. SUL PONTE A 0.2 M DA P.D.C.
- TUBAZIONE INTERRATA IN PE-AD PER CAVIDOTTI DOPPIA PARETE CON SUPERFICIE ESTERNA CORRUGATA ED INTERNA LISCIA (10125 SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO) POSATA A 0.5 mt DA p.d.c. SUL PONTE LA TUBAZIONE E' 100 MM A CIRCA 30 CM DAL P.D.C.

NOTE=

- PLINTO PER PALI H=9MT FUORI TERRA CON SBRACCIO 0.5 MT SPECIAL VIBRO PLP112 CON DIMENSIONI 100X70 CM PROFONDITA' 85 CM
- PLINTO PER PALI H=9MT FUORI TERRA CON SBRACCIO 1.5 M E SENZA SBRACCIO SPECIAL VIBRO PLP112 CON DIMENSIONI 100X70 CM PROFONDITA' 85 CM
- PLINTO PER PALO H=9MT FUORI TERRA CON 3 CORPI LUMINANTI SPECIAL VIBRO PLP112 CON DIMENSIONI 100X70 CM PROFONDITA' 85 CM
- CIASCUNA MORSETTERIA DEL PALO DOVRA' ESSERE CERTIFICATA PER LA SEZIONE DEL CAVO DI ARROVIO
- CIASCUNA MORSETTERIA DEL PALO DOVRA' ESSERE CERTIFICATA DI CLASSE II
- CONDOTTORE DI TERRA IN CORDA NUDA DI RAME 1X50 MMQ POSATO A 0.5 M DA P.D.C. E SUL PONTE A 0.2 M
- COLLEGAMENTO FRA CONDOTTORI DI TERRA E PALO IN FS17 (G4) 1X50 MMQ IN GUAINA PVC CON MORSETTERIA IN RAME
- IL COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL PALO E' DERIVATO DAL DISPENSORE VERTICALE O DAL DISPENSORE ORIZZONTALE
- OGNI PALO E' COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI TERRA AL DISPENSORE VERTICALE O AL DISPENSORE ORIZZONTALE

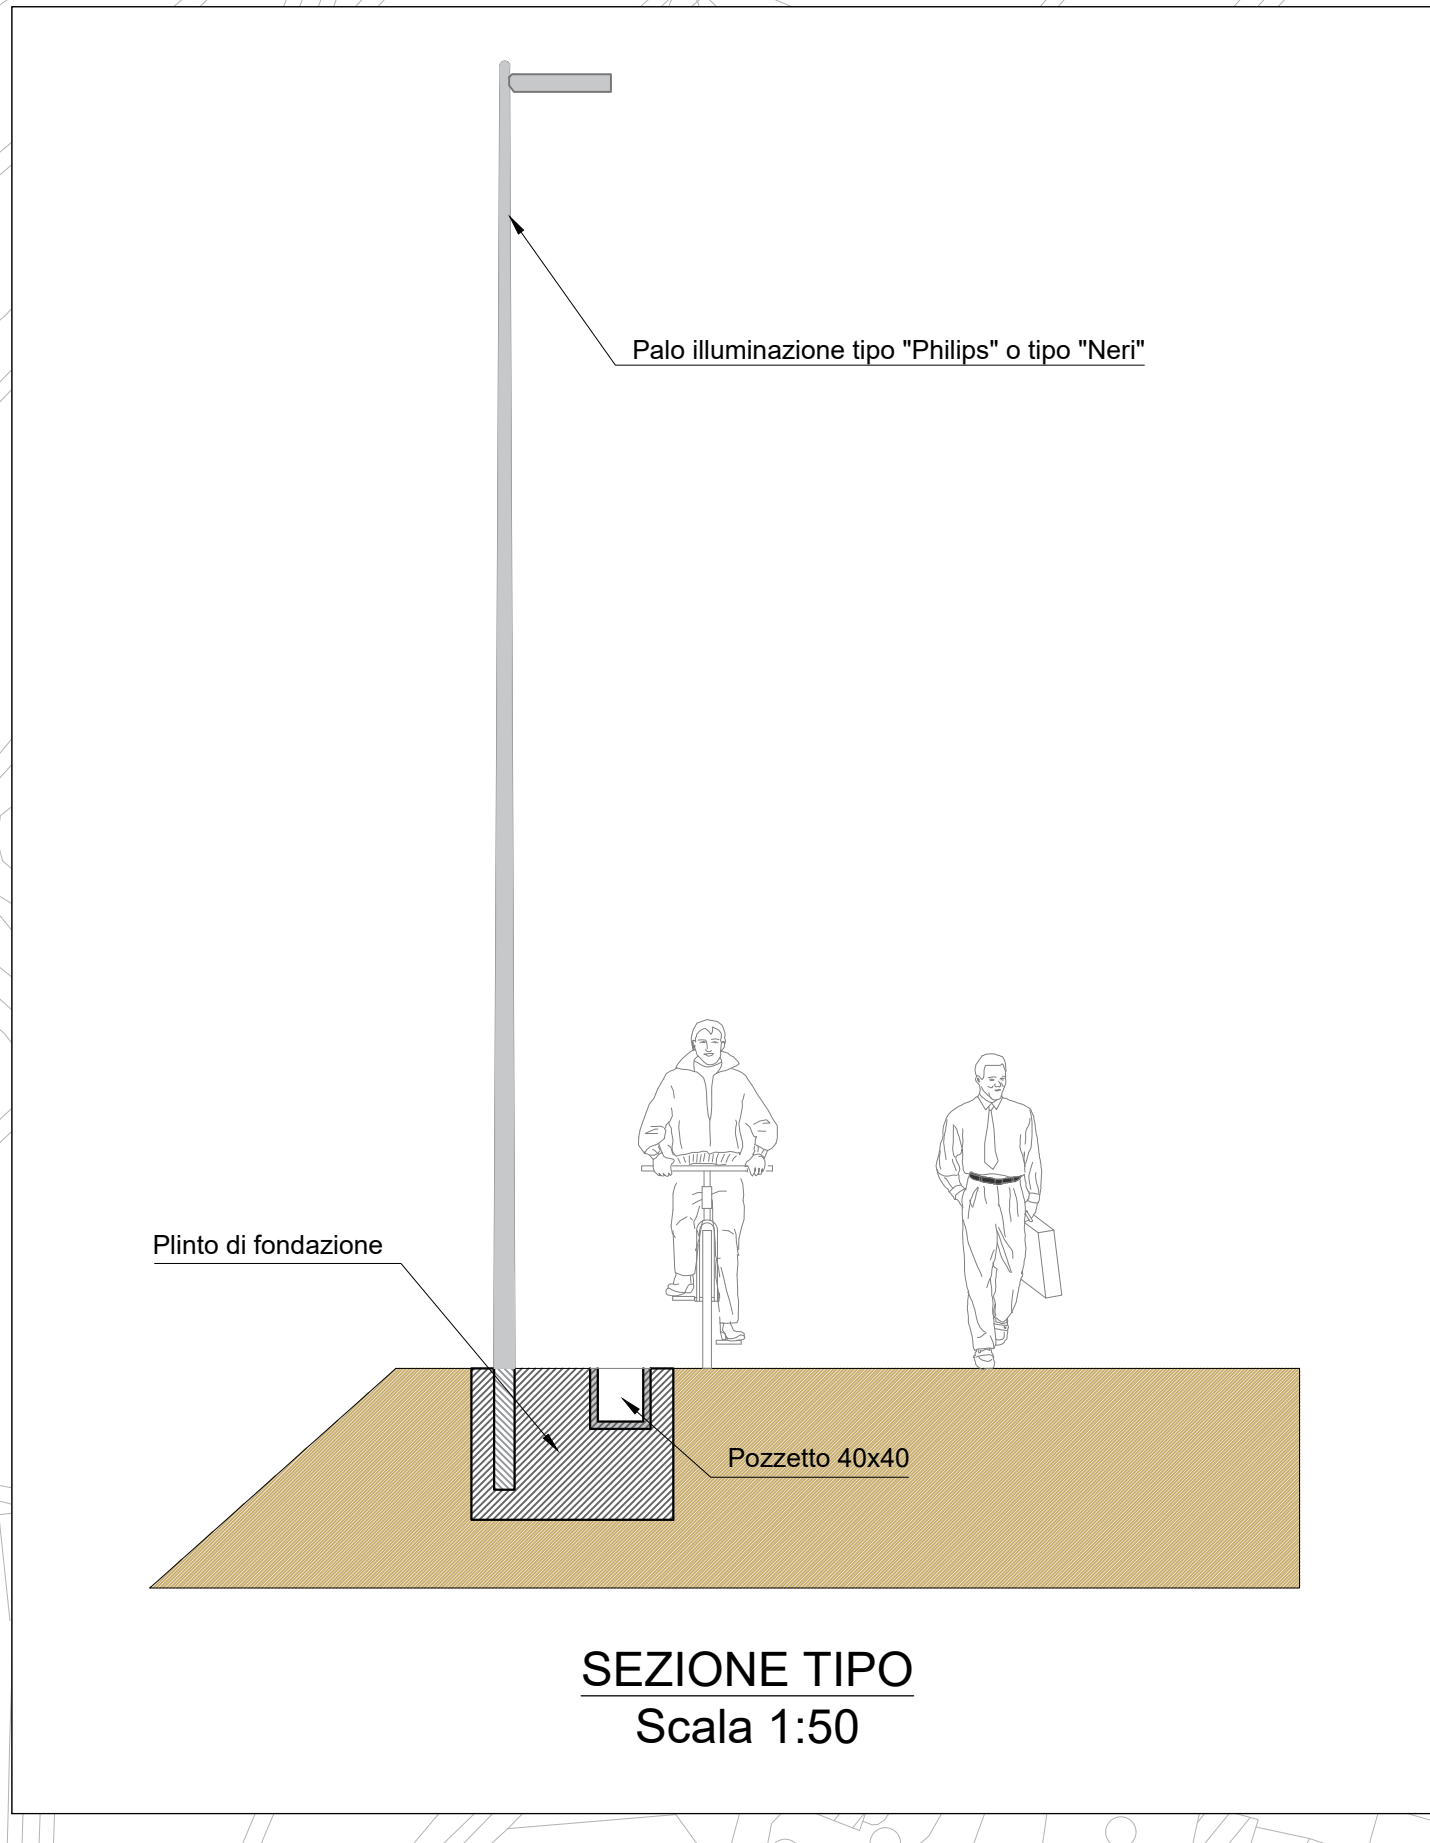

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Scala 1:2000

SCHEDA TECNICA

Dati punti luce

- Fotometria assoluta : 120.4 lm/W
- Rendimento punto luce : A40 < 100.0% 10.0%
- Classificazione : 45 81 99 100 100
- CIE Flux Codes : 33.6 / <10.0
- UGR 4H 8H : reattore elettronico
- Potenza : 75 W
- Flusso luminoso : 9030 lm

Sorgenti:

- Quantità : 1
- Nome : LED
- Temp. Di Colore : 4000
- Zoccolo : -
- Resa cromatica : 70

Dimensioni : 615 mm x 343 mm x 106 mm

- LEGENDA -

CAVIDOTTI

REGIONE TOSCANA
Direzione mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Settore viabilità regionale ambiti Firenze-Prato e Pistoia

**NUOVO PONTE SUL FIUME ARNO E RELATIVI COLLEGAMENTI VIARI
TRA LO SVINCOLO DELLA SGC FI-PI-LI DI LASTRA A SIGNA E DI SIGNA
CIG : 95482064DA - CUP : D91B21005300001**

OFFERTA TECNICA

11 - IMPIANTI

Descrizione elaborato

Planimetria, sezioni e dettagli impianto di illuminazione

Data
Ottobre 2023

| Codice interno | Livello | Ambito | Tipo | Numero | Rev. |
|----------------|---------|--------|------|--------|------|
| 23074 | PD | IMP | G | 04 | 00 |

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Mandatario:

ONSITE CONSORZIO STABILE
ONSITE SCARL
Via delle Porcellane, 5 - 50019 Sesto
F. O. S. M. A. R. C. I. A. N. S. E. (F. O. S. M. A. R. C. I. A. N. S. E.)
P. I. V. A. : 0722660489
E-Mail: info@consorziostabileonsite.com

Redazione Offerta Tecnica e Progetto Definitivo:

OPINGENNERIA S.R.L.
Società di Ingegneria Civile
OPINGENNERIA S.R.L.
info@opingenneria.com - www.opingenneria.com
ASSOCIATO
OCE efca
AUSILIO AR Ingegneria e Ambiente EMAGY

Mandante:

giuliano

GIULIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.
Zona Industriale ASI Marconiese Sud
51025 MARCONI (FI)
P. I. V. A. : 04312731211
E-Mail: info@giulianocostruzionimetalliche.com

Prof. Ing. Stefano Pagliara
Prof. Ing. Alessandro Maraldi
Ing. Massimo Ascoli
Dott. Paolo Turin

Consulenza:
Prof. Ing. Nunziante Squeglia