


LEGENDA	
	APPARECCHIO TIPO 02 I-TRON ZERO 555 78.7 W O SIMILARE Palo HT = 9m CON PLINTO ALLA BASE TIPO PLP112 SPECIAL VIBRO O SIMILARE
	APPARECCHIO TIPO 05 ITALO 1 OPDX 75 W O SIMILARE Palo HT = 9m SERO 0.5 m CON PLINTO ALLA BASE TIPO PLP112 SPECIAL VIBRO O SIMILARE
	APPARECCHIO TIPO 03 I-TRON ZERO STW 76.7 W O SIMILARE Palo HT = 9m COLLEGATO ALLA STRUTTURA DEL PONTE CON IDONEO ELEMENTO
	APPARECCHIO TIPO 01 I-TRON ZERO STW 100W O SIMILARE Palo HT = 9m, sbalzo = 1.5 m, CON PLINTO ALLA BASE TIPO PLP112 SPECIAL VIBRO O SIMILARE
	APPARECCHIO TIPO 04 I-TRON ZERO 505 230.1 W O SIMILARE Palo Tipo HT = 9m CON PLINTO ALLA BASE TIPO PLP112 SPECIAL VIBRO O SIMILARE
	POZZETTO DI NUOVA INSTALLAZIONE SEZ. 50x50x20 cm CON CHIUSINO CARABILE IN GHISA C MAGGIORE O UGUALE DI 250. COMPLETO DI DISPENSORE A CROCE SEZ. 50x50x25 mm H=15 mt SUL PONTE IL POZZETTO E' 300x300 CM IL DISPENSORE E' SOLO ORIZZONTALE
	POZZETTO DI SFALCIATORE E DI TERRA PASSANTE SEZ. 50x50x50 cm CON CHIUSINO IN GHISA C MAGGIORE O UGUALE DI 250. SUL PONTE IL POZZETTO E' 300x300 CM CON CHIUSINO IN GHISA C MAGGIORE O UGUALE DI 250. SUL PONTE IL POZZETTO HA ALTEZZA 20 CM
	Cu 1x50 mmq POSATA A 0.5 mt DA p.d.c. SUL PONTE A 0.2 M DA P.D.C.
	TUBAZIONE INTERRATA IN PE-AD PER CAVIDOTTI DOPPIA PARETE CON SUPERFICIE ESTERNA CORRUGATA ED INTERNA LISCIA (10125 SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO) POSATA A 0.5 mt DA p.d.c. SUL PONTE LA TUBAZIONE E' 100 MM A CIRCA 30 CM DA P.D.C.
NOTE=	
PLINTO PER PALI H=9MT FUORI TERRA CON SBRACCIO 0.5 MT SPECIAL VIBRO PLP112 CON DIMENSIONI 100X78 CM PROFONDITA' 85 CM	
PLINTO PER PALI H=9MT FUORI TERRA CON SBRACCIO 1.5 M E SENZA SBRACCIO SPECIAL VIBRO PLP112 CON DIMENSIONI 100X78 CM PROFONDITA' 85 CM	
PLINTO PER PALO H=9MT FUORI TERRA CON 3 CORPI ILLUMINANTI SPECIAL VIBRO PLP112 CON DIMENSIONI 100X78 CM PROFONDITA' 85 CM	
CIASCUNA MORSETTERIA DEL PALO DOVRA' ESSERE CERTIFICATA PER LA SEZIONE DEL CAVO DI ARRIVO	
CIASCUNA MORSETTERIA DEL PALO DOVRA' ESSERE CERTIFICATA DI CLASSE II	
CONDOTTORE DI TERRA IN CORDA NUDA DI RAMI 1X50 MMQ POSATO A 0.5 M DA P.D.C. E SUL PONTE A 0.2 M	
COLLEGAMENTO FRA CONDOTTORI DI TERRA E PALO IN FS17 (G4) 1X50 MMQ IN GUAINA PVC CON MORSETTERIA IN RAMI	
IL COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL PALO E' DERIVATO DAL DISPENSORE VERTICALE O DAL DISPENSORE ORIZZONTALE	
OGNI PALO E' COLLEGATO ALL'IMPIANTO DI TERRA AL DISPENSORE VERTICALE O AL DISPENSORE ORIZZONTALE	

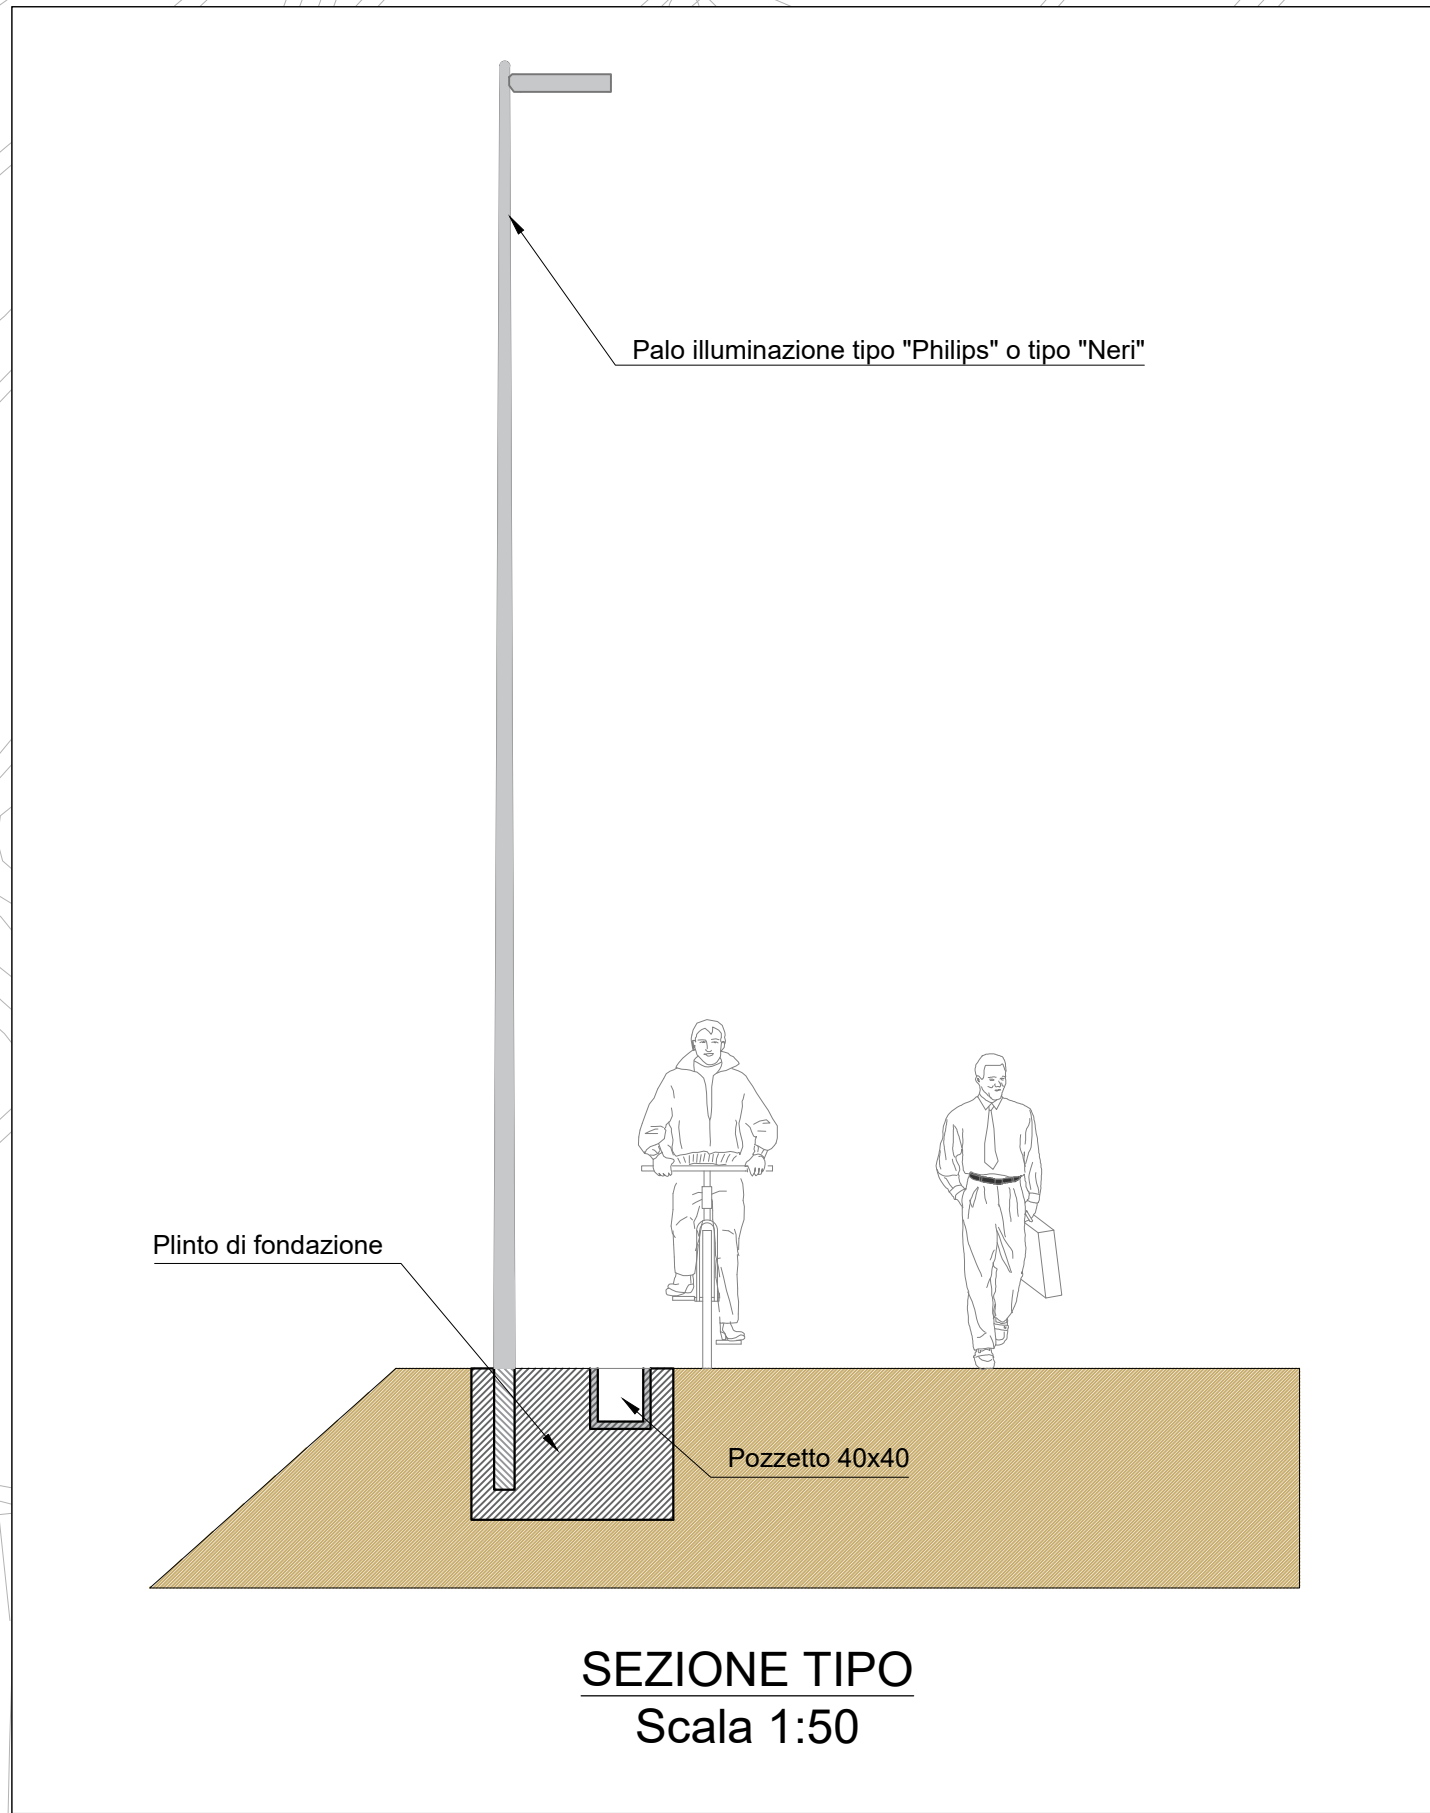

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  
Scala 1:2000

## SCHEDA TECNICA

Dati punti luce		Sorgenti:	
Fotometria assoluta		Quantità	: 1
Rendimento punto luce	: 120.4 lm/W	Nome	: LED
Classificazione	: A40 ↓ 100.0% 10.0%	Temp. Di Colore	: 4000
CIE Flux Codes	: 45 81 99 100 100	Zoccolo	: -
UGR 4H 8H	: 33.6 / <10.0	Resa cromatica	: 70
Reattore/Alimentatore	: reattore elettronico		
Potenza	: 75 W		
Flusso luminoso	: 9030 lm		
Dimensioni	: 615 mm x 343 mm x 106 mm		



NUOVO PONTE SUL FIUME ARNO E RELATIVI COLLEGAMENTI VIARI  
TRA LO SVINCOLO DELLA SGC FI-PI-LI DI LASTRA A SIGNA E DI SIGNA  
CIG: 95482064DA - CUP: D91B21005300001



11 - IMPIANTI						Data	
Descrizione elaborato						Ottobre 2023	
Planimetria, sezioni e dettagli impianti di illuminazione							
Integrazione							
Codice interno	Livello	Ambito	Tipo	Numero	Rev.		
23074	PD	IMP	G	05	01		

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Mandatario:

**ON SITE** CONSORZIO STABILE  
ONSITE SCARL  
Via delle Porcellane, 5 - 50019 Sesto  
F. O. S. M. A. R. C. I. A. N. S. E. (F. O. S.)  
P. I. V. A.: 07226660489  
E-Mail: info@consorziostabilesite.com

Mandante:

giuliano

GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l.  
Zona INDUSTRIALE ASI Marcianise Sud  
81025 MARCIANISE (CE)  
P. I. V. A.: 04312731211  
E-Mail: info@giulianocostruzionimetalliche.com

Redazione Offerta Tecnica e Progetto Definitivo:

Società di Ingegneria Civile

**OPINGENIERIA S.r.l.**  
OPINGENIERIA  
info@opingenieria.com - www.opingenieria.com  
ASSOCIATO  
**OCCE e fca**  
AR Ingegneria e Ambiente  
EMAGY

Prof. Ing. Stefano Pagliara  
Prof. Ing. Alessandro Maraldi  
Ing. Massimo Ascoli  
Dott. Paolo Turin

Consulenza:  
Prof. Ing. Nunziante Squeglia