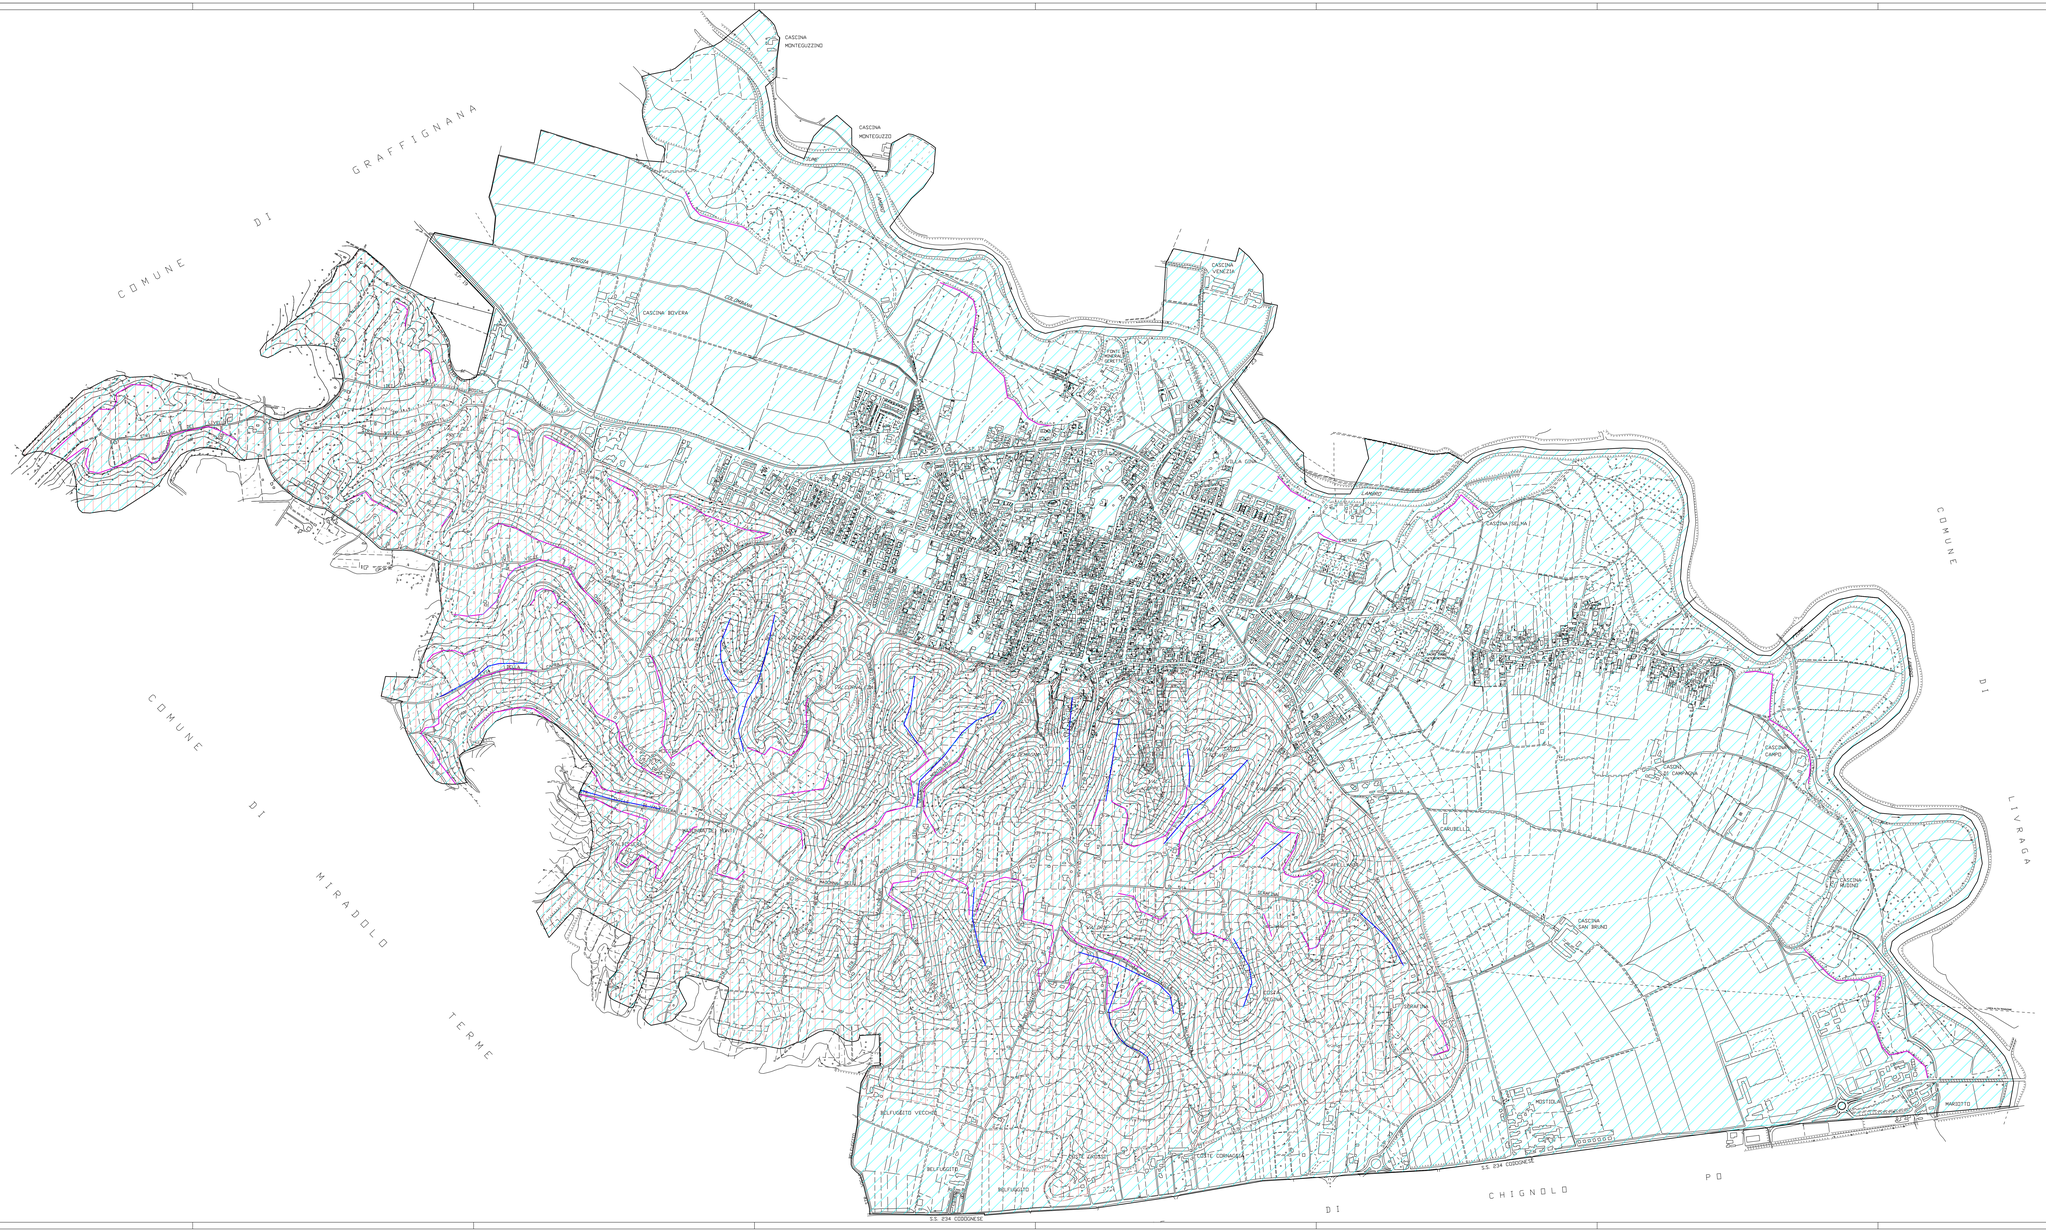

LEGENDA

Pericolosità Sismica Locale (PSL)

Colore	PSL sigla	PSL: situazione	Effetti previsti	Livello approf.
	Z3a	Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, cornice di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di valore paesaggistico)	amplificazioni topografiche	2-3
	Z3b	Zona di cresta rocciosa e/o cacuiziolo, appuntito - arrotondato	amplificazioni topografiche	2-3
	Z1	Zona con presenza di depositi fluvio-glaciali granulari e/o coesivi in tale ambito collinare occorre effettuare opportune verifiche di stabilità per gli individuare elementi morfologici propri degli rilievi (Zla e Zlb)	amplificazioni litologiche, geometriche e topografiche (da valutare)	2-3
	Z4a	Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi	amplificazioni litologiche e geometriche	2-3

Limiti amministrativi

Confine comunale

Comune di
San Colombano al Lambro
Provincia di Milano

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
ai sensi della D.G.R. n.8/7374 del 28 maggio 2008

tavola
2
1:5.000

Carta della pericolosità sismica locale

allegata alla delibera di approvazione C. C. n° del . .

Il sindaco _____ Il segretario _____

VIGER srl Grandate (CO) via Madonna del Noce, 34 - tel. 031/564933 - fax. 031/7250144 - info@viger.it